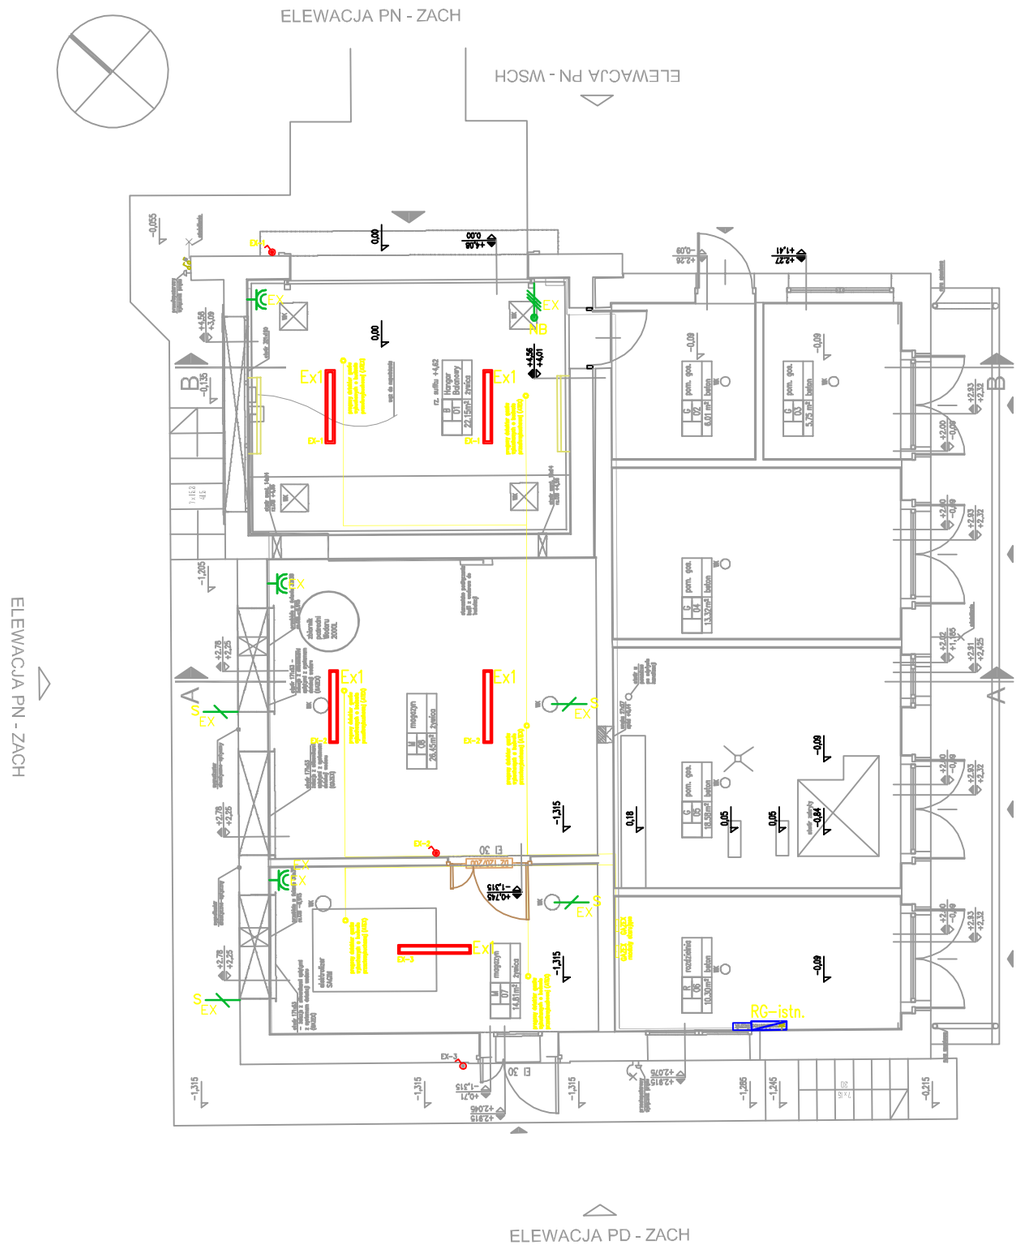

Oznaczenia:

Ex1 – oprawa LED, naścienna, nastropowa lub zwieszana, 48W, 5390lm, IP–67, przeciwwybuchowa, zgodnie z II 2G Ex de mb IIC T4 Gb, strefa pracy 1,21 i 2,22

EX–... – łącznik instalacyjny, natynkowy, 10A, 230V, IP–67

EX – gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, przeciwwybuchowe EX, 230V, 16A, IP–67

S – wypust 1–fazowy, pozostawić zapas kabla ~5m, (S–napęd wentylatorów w wykonaniu EX)

NB – wypust 3–fazowy, pozostawić zapas kabla ~5m, (NB–napęd bramy w wykonaniu EX)

RG – istn. rozdzielnica główna

PRACOWNIA PROJEKTOWA

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o.
00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
Przebudowa i remont budynku hangaru balonowego Stacji Pomiarów Aerologicznych

INWESTOR:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa

ADRES OBIEKTU:
Budynek IMGW-Balownia
Zegrzyńska 38, 05-119 Legionowo
dz. nr 1/14, obr. 1.0016.1, jednostka ewid. 140801

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ W SPEC. INST. ELEKTR.: mgr inż. Marcin Ołdziej	Wa-379/02	
SPRAWDZAJĄCY W SPEC. INST.ELEKTR: mgr inż. Mieczysław Ołdziej	St-320/77	

TREŚĆ RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. RZUT BALONOWNI

DATA:	**11.06.2021**
SKALA RYSUNKU:	**1:100**
NUMER PORZĄDKOWY:	**IE-01**