



Warszawa, dnia 10 kwietnia 2018 r.

Nr pisma: NA/440/.../AZ - 44/2017

Do Wykonawców

Strona internetowa Zamawiającego

www.imgw.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „*Remont, polegający na wymianie istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z remontem instalacji wewnętrznych c. o., c. u. w., elektrycznej i gazowej w budynkach Oddziału IMGW-PIB w Krakowie przy ul. Piotra Borowego 14, oraz przebudowa przyłącza gazowego i wykonanie pomiędzy budynkami sieci zewnętrznych: gazowej, c. o. i kanalizacji sanitarnej (w zakresie zgodnym z projektem budowlanym).*”, oznaczenie sprawy: AZ/4/PN/RB/AA/inw/18.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W dniu 9 kwietnia 2018 r. do Zamawiającego wpłynęły drogą elektroniczną pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania, zwanej dalej w skrócie SIWZ. W odpowiedzi na otrzymane pytania, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyjaśnia, co następuje.

Pytanie nr 1

Zaprojektowania instalacji c.o. z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych łączonych na zacisk generalnie przeznaczona jest do montażu natynkowego i łączy się z grzejnikami z podejściem bocznym (typu Compact). W projekcie oprócz grzejników z podejściem bocznym są grzejniki z podejściem dolnym (typu Ventil Compact) Proszę o potwierdzenie, że do grzejników z podejściem zarówno dolnym jak i bocznym oraz do montażu pionów i poziomów instalacja c.o. ma być prowadzona w całości natynkowo.

Odpowiedź Zamawiającego

Instalacja została zaprojektowana z rur stalowych łączonych na zacisk, prowadzona natynkowo.

Pytanie nr 2

Proszę o doprecyzowanie, czy do demontażu istniejących grzejników i rur stalowych wykonawca ma w swoim zakresie wyłącznie naprawę dziur/odprysków po demontażu wsporników grzejnikowych i wsporników pod rurami. Przez naprawę dziur/odprysków jest rozumiane miejscowe zaszpachlowanie i miejscowe malowanie.

Odpowiedź Zamawiającego

Przedmiar przewiduje naprawę i malowanie wszystkich ścian i sufitów po wykonaniu instalacji c.o., c.w.u, w budynkach A, B1, E, F, G.

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

Państwowy Instytut Badawczy

01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61, telefon: (+48) 22-56-94-301, fax: (+48) 22-834-18-01, e-mail: imgw@imgw.pl

KONTO: Bank Zachodni WBK S.A. XIV Oddział w Warszawie 54 1090 1014 0000 0000 0301 4206

Regon: 000080507, NIP: 525-000-88-09



Pytanie nr 3

Proszę o informację, w jakich godzinach wykonawca będzie mógł pracować na obiekcie oraz czy będzie możliwa praca w soboty.

Odpowiedź Zamawiającego

Godziny pracy 5-21, praca w soboty jest możliwa.

Pytanie nr 4

Jaki będzie okres Rękojmi?

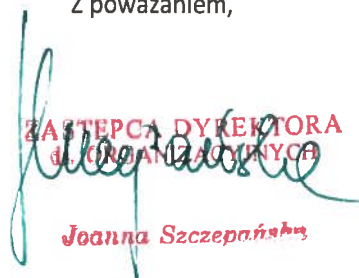
Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z par. 12 ust. 5 wzoru umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) Zamawiający ma prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi w okresie obowiązywania gwarancji (niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji). Okres gwarancji określony jest w par. 12 ust. 1 i 2 wzoru umowy

Powyższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotowego zadania. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem,


ZASTĘPCA DYREKTORA
d. ORGANIZACYJNYCH
Joanna Szczepaniak